

Наш број: 8М.1.0.0-D-09.15.-268857-18

Пашић Славко

Ваш број: 62/18-02

**СОЛОТУША бр. Б.Б.**

Ужице, 02.10.2018

**31250 СОЛОТУША**

**ПРЕДМЕТ:** Услови за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 9/12 на К.О. Кремна, ), ТАРА, КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ 206

Поводом Вашег захтева, наш број 8М.1.0.0-D-09.15.-268857-18, у којем тражите претходне услове за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу број (парцела бр. 9/12 на К.О. Кремна, ), ТАРА, КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ 206, обавештавамо Вас следеће:

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове:

Постојећи стамбени објект подносиоца захтева је изграђен на предметној парцели и прикључен преко једног трофазног дигиталног бројила ф.број 020780114794 уграђеног у МРО на фасади објекта. МРО је прикључен каблом PP00 4x10mm<sup>2</sup> из КПК 3/250/40А. КПК је прикључена подземним кабл. водом PP00 4x35mm<sup>2</sup> са стуба 9/1000 НН мреже изведене из ТС 10/0,4kV „Калуђерске Баре 2“. Планира се реконструкција и надоградња стамбеног објекта и формирање три функционалне јединице. За прикључење реконструисаног објекта потребно је: Предвидети уградњу ормана мерног места (ОММ типски полиестерски слободностојећи уземни мерни орман за четири бројила, са уграђеном кабловско прикључном кутијом КПК 250А) на граници власништва кат. парцеле 9/12 и асфалтне улице 9/28 КО Ужице. У ОММ уградити два нова трофазна електронска бројила 3x230/400V; 10-40А; 50Hz са могућношћу двосмерне комуникације и постојеће трофазно дигитално бројило ф.број 020780114794 које претходно потребно демонтирати из МРО на фасади објекта. Испред нових бројила уградити лимитаторе назначене струје 16А а за постојеће бројило ф.број 020780114794 уградити лимитаторе 25А. Постојећи кабл. вод PP00 4x35mm<sup>2</sup> којим се напајала КПК на објекту подносиоца захтева демонтирати. Исти кабл пресећи на месту приказаном у графичком прилогу и увести у прикључни део ОММ-а. ОММ прикључити на кабл. вод преко нисконапонских високоучинских осигурача НВ 80А. Изградња унутрашњих прикључака од ОММ до спратних табли објекта је у обавези подносиоца захтева.

Ближе услове за пројектовање и прикључење, као подлогу за израду пројекта за грађевинску дозволу, Огранак Електродистрибуција Ужице, Погон Бајина Башта ће прописати у редовном поступку у обједињеној процедури.

С поштовањем,

Доставити:


1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Писарници

Директор огранка



**Саша Милошевић, дипл.екон**


RO-6 sa TS 10/0,4kV  
"Kal. Bare 2"

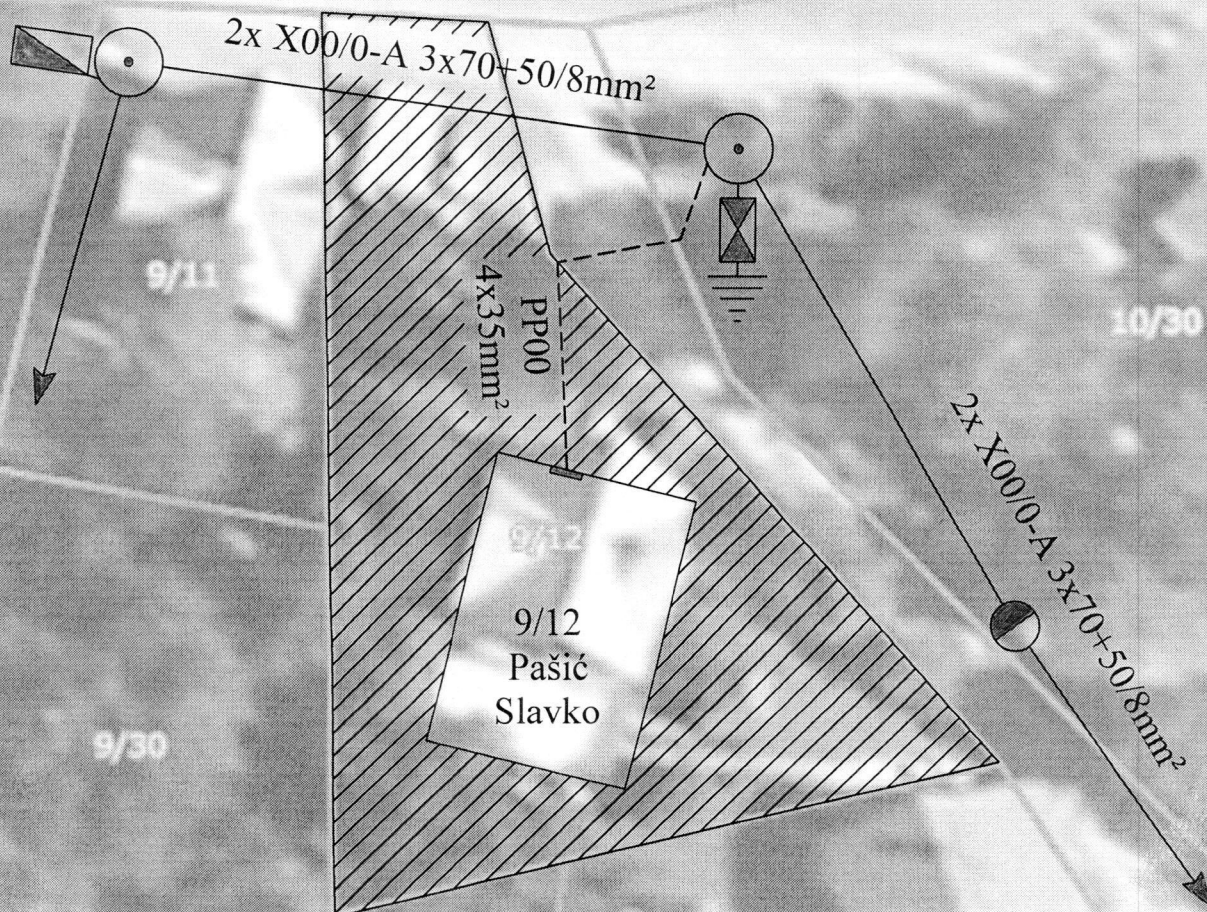

OBJEKAT:	Pašić Slavko KP 9/12 KO Kremna	
CRTEŽ:	Situacija priključenja stambenog objekta - postojeće stanje -	DATUM: 10/2018
		Grafički prilog 1/2



RO-6 sa TS 10/0,4kV  
"Kal. Bare 2"



OBJEKAT:	Pašić Slavko KP 9/12 KO Kremna	
CRTEŽ:	Situacija priključenja stambenog objekta sa tri stana - planirano stanje -	DATUM: 10/2018
		Grafički prilog 2/2